


# Analyse dans les eaux superficielles - 1,2,4-triazole ( $\mu\text{g/L}$ )

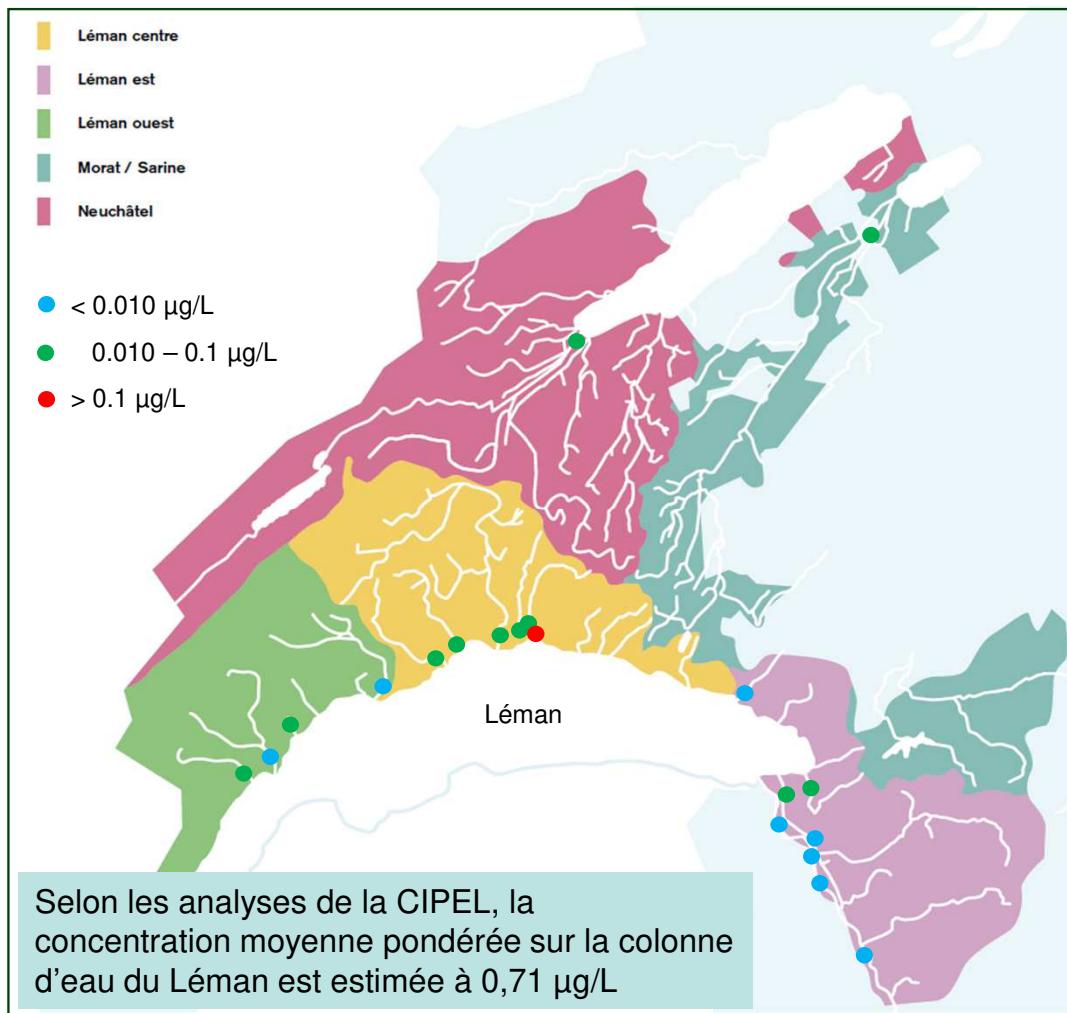

0.038	Asse-Nyon Lac
< 0.010	Promenthous-Le Rancho
0.021	Dullive-Aval STEP
< 0.010	Aubonne-Alaman le Coulet
0.040	Boiron de Morges-Lac Tolothenaz
0.035	Morges-Morges
0.035	Venoge Ecublens les Bois
0.078	Sorge Amont EPFL
0.089	Mèbre Dorigny
0.360	Chamberonne - Unil Dorigny <i>(Lié aux rejets EPFL-UNIL dans la Sorge et Chamberonne; pompage d'eau du lac, utilisation thermique)</i>
< 0.010	Veveyse-Vevey
0.076	Eau froide-Rennaz
0.046	Grand canal-embouchure
< 0.010	Grande Eaux-Aigle autoroute
< 0.010	Rhône-Porte du Scex RD
< 0.010	Rhône-Aigle La Mélée
< 0.010	Rhône-Amont gravière RG
< 0.010	Rhône-Aval Rogneuse RG
0.029	Broye-Domdidier
0.018	Thiele-Yverdon